



LEGENDA:

- przycisk ROP-4001M
- czujka optyczna dymu DOR-4043
- czujka optyczna DOR-4043+WZ
- czujka uniwersalna dymu DUR-4043
- uniwersalna czujka ciepła TUN-4043
- czujka wielosensorowa DOT-4046
- moduł kontrolny EWK-4001
- moduł kontrolno-ster EKS-4001
- moduł linii konwencjonalnej ADC-4001
- Moduł 8 wyjściowy EWS-4001
- sygnalizator akustyczny SA-K7
- Zasilacz pożarowy Merawex 24V/3A

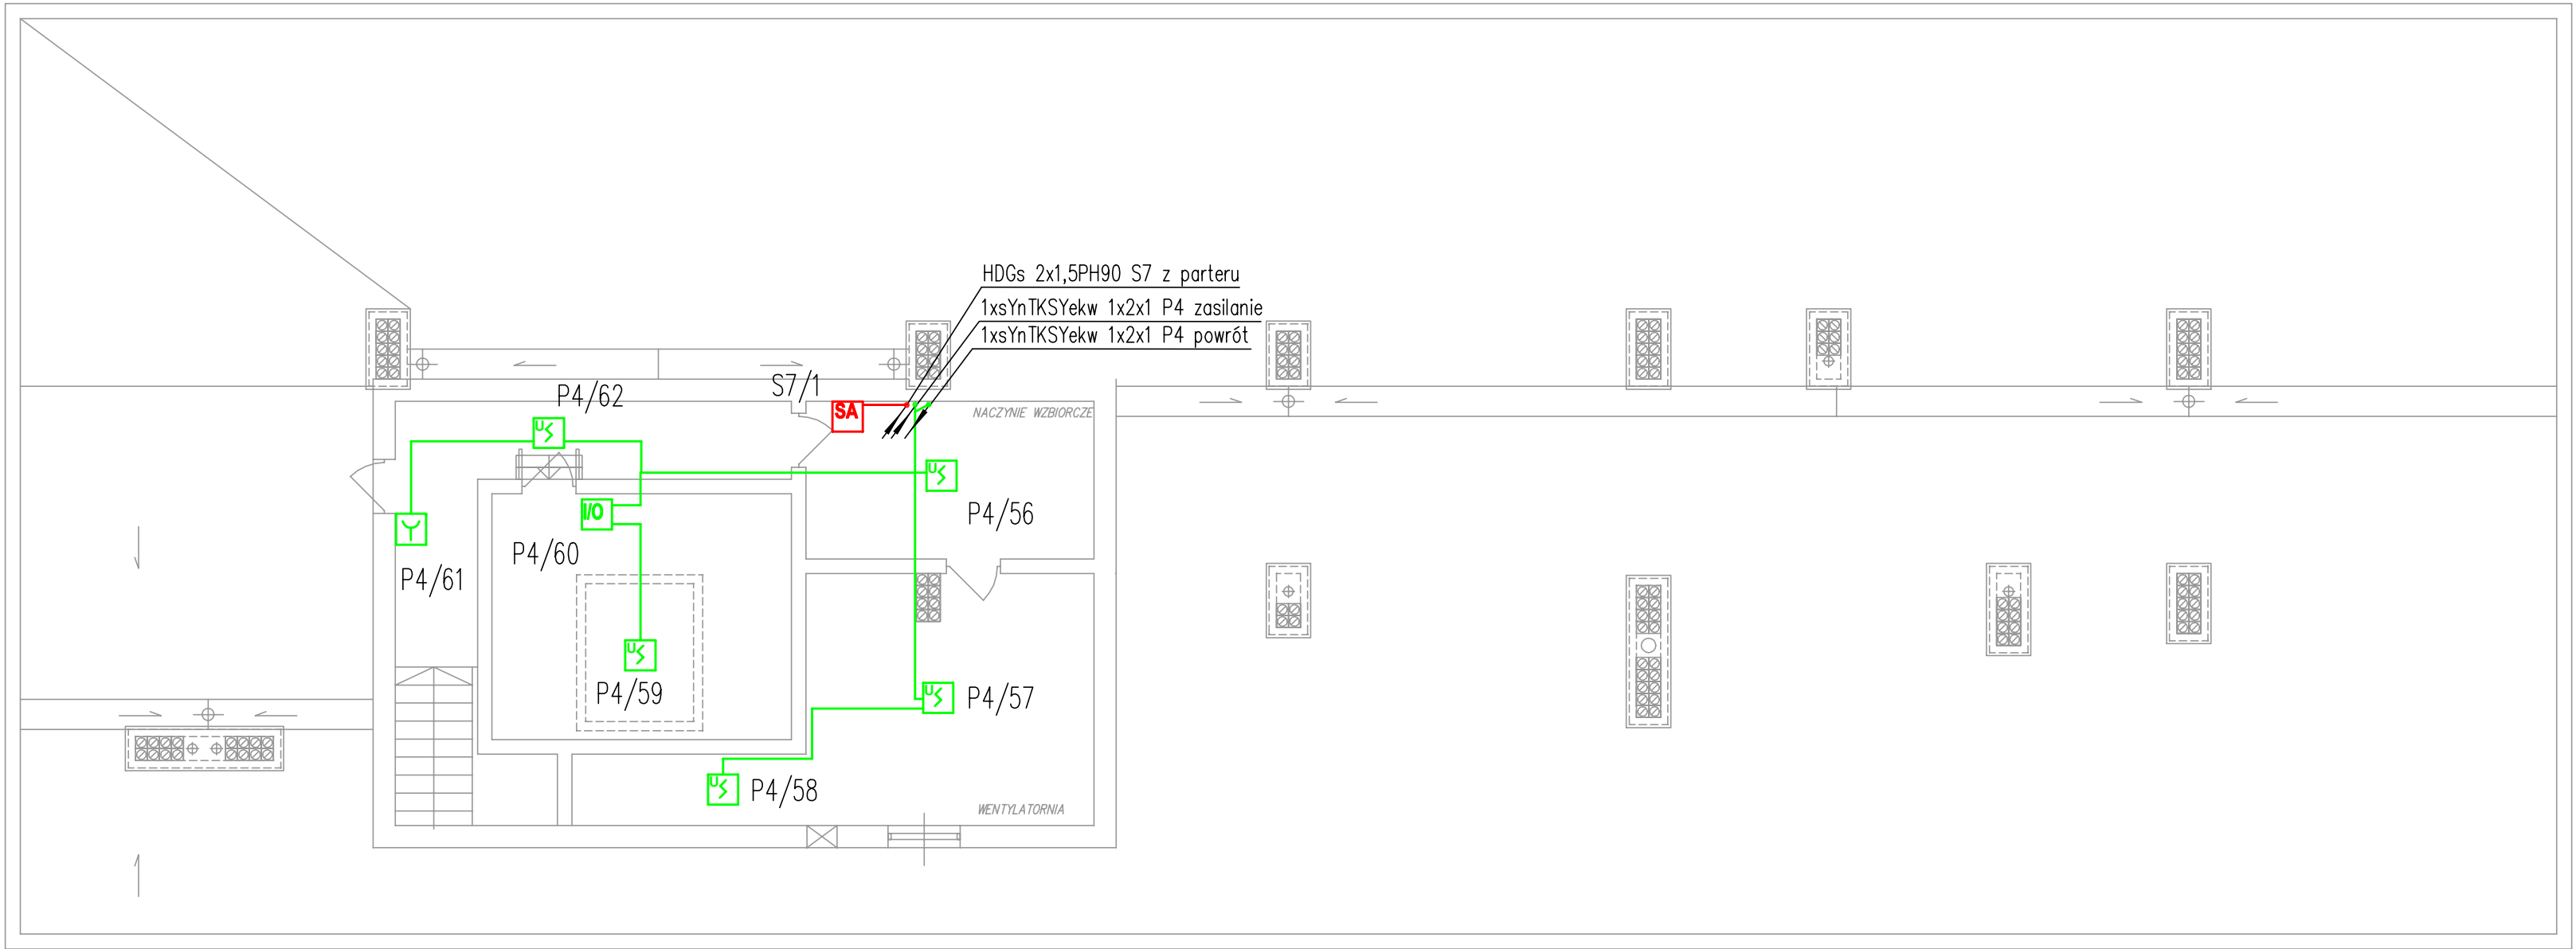

RZUT DACHU

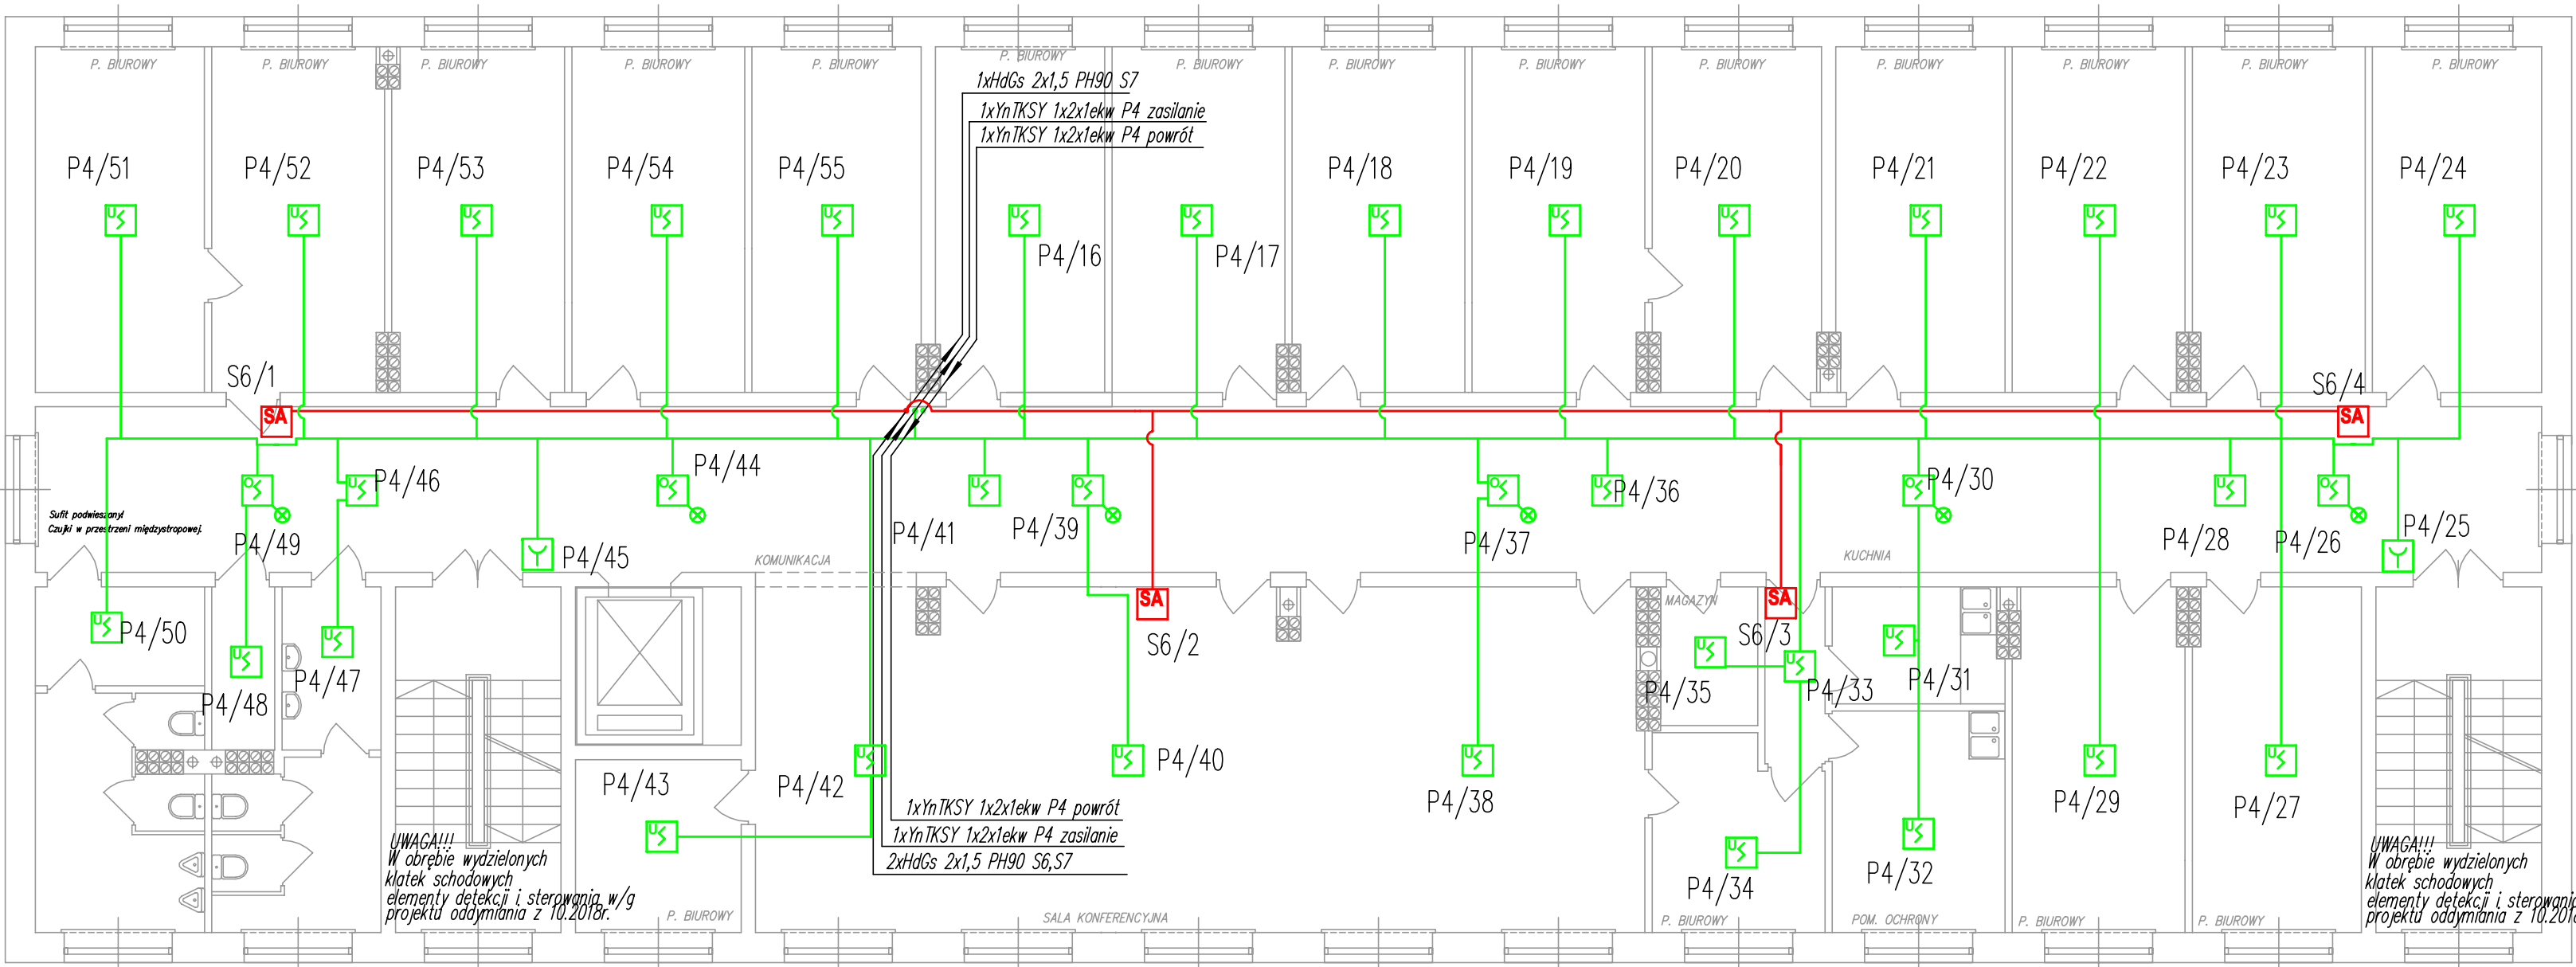

RZUT 3 PIĘTRA

		Wykonawca: NC CONTROL TOMASZ PIWOWARSKI UL. POŁUDNIOWA 29, 96-515 TERESIN	
Inwestor:		STAROSTWO POWIATU GRODZI- -SKIEGO, Ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
 Powiat Grodzki <small>Współpraca instytucjonalna</small>			
Temat: MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM			
Adres inwestycji: ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki			
Faza		DOKUMENTACJA WYKONAWCZA	
Branża		TELETECHNIKA	
Tytuł rysunku	INSTALACJA SSP. RZUT 3 PIĘTRA I DACHU.		DATA: .....02. 2020 SKALA: 1:100
			NR RYS: SSP-3
Opracował:	Autorzy mgr inż. Jarosław Kret	Nr uprawnień lic. 0015163	Podpis
Sprawdził:	Tomasz Piwowarski		